


**ASL
VITERBO**

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABILI PUBBLICHE
VIA ENRICO FERMI, 15 - 01100 VITERBO
0761-244259-236727 - calabe.barbetta@asl.vt.it

**REGIONE
LAZIO**

PROT. N° 53092

VITERBO, 06/08/2020

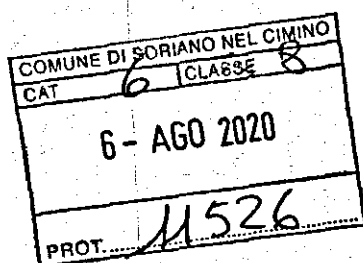

Al Sig. Sindaco del Comune di
SORIANO NEL CIMINO

Al Gestore TALETE S.P.A.
Via M.M. Romiti, 48- VITERBO

OGGETTO : Giudizio idoneità d'uso acqua destinata al consumo umano (D.M. 26/03/91- D.Lvo 31/01).

Visti i Verbali di prelevamento n. VTB / 116 - 117 - 118 - 119 / 2020 e i certificati dell'ARPALAZIO Sede di Viterbo n. 6837 - 6841 - 6844 - 6845 / 2020 relativi alle analisi fisico-organolettiche, chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune (RETE IDRICA DISTRIBUTTRICE) da personale S.I.A.N., in data 25/05/2020, ai fini del controllo :

Ø PARAMETRI GRUPPO A + ARSENICO E FLUORURI

Si esprime il seguente giudizio di idoneità d'uso :

Ø Tutti i parametri fisico-organolettici, microbiologici e chimici esaminati sono conformi ai rispettivi valori di parametro previsti dall'Allegato I D.Lvo 31/01 (parere favorevole).

○ Si riscontra la non conformità al valore di parametro nei seguenti punti di prelievo :

○ Eventuali osservazioni e/o prescrizioni per il Gestore dell'acquedotto :

IL DIRIGENTE SANITARIO

(Dr. Calabe Barbetta)


AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VITERBO
PARTITA IVA 01455570562

VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO
TEL. +39 0761 3391

IL RESP. U.O.S.D. SIAN

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Azienda USL Viterbo
Dott. Giovanni Chiatti

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
www.asl.vt.it



Rapporto di Prova n. 2020006837 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale)

2020006837 del 25/05/2020

Tipo Campione:

Acque destinate al consumo umano

Campione di: Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione :

VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI

Aliquote chimiche:

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C:

7°C

Sigillo:

Assente

Campione accettato presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.:

B/116/2020

Data campionamento: 25/05/2020

Prelevato presso:

1306-FONTANELLA PUBBLICA-VIA DEI CASTAGNI-SORIANO NEL CIMINO - Soriano nel Cimino

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente:

Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il :

05/06/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.

Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg e decorre dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.

Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.

Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Rapporto di Prova n. 2020006837 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare APA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zabio, 17, 01100 Viterbo

Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226

E-mail: -

Data di arrivo: 25/05/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	incoloro		Unità Pt/Co	
Concentrazione Ioni Idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.1		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	164		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.2		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.21		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove: 26/05/2020

Data Fine Prove: 26/05/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Rapporto di Prova n. 2020006837 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 40 da:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	4		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove: 29/05/2020

Data Fine Prove: 29/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Rapporto di Prova n. 2020006837 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPAN n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. art. 40 da:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	
Data Inizio Prove:	25/05/2020	Data Fine Prove:	28/05/2020		

Note:

Conclusioni:


Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (S) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C e 101.3 kPa e riferiti al volume di O2.



Rapporto di Prova n. 2020006841 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite. Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico. Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati. Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal responsabili indicati.

N.R.G. (numero registro generale)

2020006841 del 25/05/2020

Tipo Campione:

Acque destinate al consumo umano

Campione di: Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione :

VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI

Aliquote chimiche:

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C:

7°C

Sigillo:

Assente

Campione accettato presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.:

B/117/2020

Data campionamento: 25/05/2020

Prelevato presso:

1312-FONTANELLA PUBBLICA-LOCALITÀ SANT'EUTIZIO-SORIANO NEL CIMINO - Soriano nel Cimino

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente:

Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il :

05/06/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg e decorre dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dal responsabili indicati.

Rapporto di Prova n. 2020006841 REV. 0

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo

Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226

E-mail: --

Data di arrivo:

25/05/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	Inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	Incolore		Unità Pt/Co	
Concentrazione Ioni idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.0		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	253		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
Torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.2		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.42		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove:

26/05/2020

Data Fine Prove:

26/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correlati ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., art. 40 da:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	4		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove: 29/05/2020

Data Fine Prove: 29/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Rapporto di Prova n. 2020006841 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione per posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. art. 40 da:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 25/05/2020

Data Fine Prove: 28/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

(1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (\$) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).

parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101,3 kPa e riferiti al tenore di O2.



Rapporto di Prova n. 2020006844 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIDA n° 28/2001. - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale)

2020006844 del 25/05/2020

Tipo Campione:

Acque destinate al consumo umano

Campione di: Acque di fontanella pubblica

Descrizione Campione :

VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI

Aliquote chimiche:

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C:

7°C

Sigillo:

Assente

Campione accettato presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.:

B/118/2020

Data campionamento: 25/05/2020

Prelevato presso:

1311-FONTANELLA PUBBLICA-LOCALITÀ CHIA-SORIANO NEL CIMINO - Soriano nel Cimino

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente:

Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il :

05/06/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere più di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg e decorre dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo

Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927226

E-mail: -

Data di arrivo: 25/05/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	Inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	Incolore		Unità Pt/Co	
Concentrazione Ioni Idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	6.9		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	332		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
Torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.1		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	0.18		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove: 26/05/2020

Data Fine Prove: 26/05/2020

Note:

Conclusioni :

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	6		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove: 29/05/2020

Data Fine Prove: 29/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Rapporto di Prova n. 2020006844 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 25/05/2020

Data Fine Prove: 28/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi


Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (S) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C a 101.3 kPa e riferiti al volume di O2.



Rapporto di Prova n. 2020006845 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 40 da:

N.R.G. (numero registro generale)

2020006845 del 25/05/2020

Tipo Campione:

Acque destinate al consumo umano

Campione di: Altre Acque

Descrizione Campione :

VT - CONTROLLO PARAMETRI GRUPPO A + ENTEROCOCCHI, ARSENICO E FLUORURI

Aliquote chimiche:

Aliquote microbiologiche:

Temperatura di arrivo °C:

7°C

Sigillo:

Assente

Campione accettato presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Dati sul Campionamento

Procedura di campionamento:

Campionamento effettuato da:

- Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo

Verbale N.:

B/119/2020

Data campionamento: 25/05/2020

Prelevato presso:

SERBATOIO DOPPIOGI - Soriano nel Cimino

Descrizione punto di prelievo:

Osservazioni sul campionamento:

Richiedente:

Azienda Unita' Sanitaria Locale Viterbo - Via Enrico Fermi, 15 Viterbo (VT)

Conclusioni:

Note per la trasmissione

Rapporto di prova concluso il :

11/06/2020

Il responsabile del servizio coordinamento delle attività di laboratorio
Dott. Salvatore Di Giorgi

Note al Rapporto di Prova:

Per aliquote si intende l'insieme delle parti che compongono il campione su cui eseguire tutte le prove richieste. Solo in caso di contraddittorio le aliquote possono essere di una.
Le aliquote restanti non sono conservate salvo diversa richiesta, comunicazione o indicazione di legge, in tal caso sono smaltite dopo 60 gg e decorre dalla data di emissione del Rapporto di prova. Per i campioni di alimenti, le contro-aliquote vengono conservate come specificato nel DPR 327/80. Per campioni di Alimenti non conformi, le aliquote sono conservate nelle condizioni più idonee per un massimo di 3 anni dopodichè vengono smaltite.
Il presente rapporto di prova si riferisce solo al campione analizzato così come ricevuto e non può essere riprodotto parzialmente, né utilizzato a scopo reclamistico, promozionale o altro senza l'autorizzazione scritta dell'Agenzia.
Eventuali altri documenti vengono trasmessi solo su richiesta degli interessati.
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti dai responsabili indicati.

Rapporto di Prova n. 2020006845 REV. 0

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmissione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Prove eseguite presso:

Sede Territoriale di Viterbo

Via Monte Zebio, 17, 01100 Viterbo

Tel. +39 0761 29271 Fax. +39 0761 2927228

E-mail: --

Data di arrivo:

25/05/2020

Note:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Odore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026 Rev.00	Inodore		Fatt. diluizione	
Colore	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BJA.021 Rev.00	Incolore		Unità Pt/Co	
Concentrazione Ioni Idrogeno	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BCA.023 Rev.00	7.6		unità di pH	[6,5 - 9,5] (1)
Conducibilità elettrica	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BDA.022 Rev.00	141		µS/cm a 20°C	≤ 2500 (1)
Torbidità	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.BLA.030 Rev.00	0.2		NTU	
Fluoruri	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037 Rev.00	<0.15		mg/L (F)	≤ 1,5 (1)

Data Inizio Prove:

26/05/2020

Data Fine Prove:

26/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.
Trasmesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente al sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 40 da:

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento
delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Arsenico	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.DAA.003 Rev.00	7		µg/L (As)	≤ 10 (1)

Data Inizio Prove: 29/05/2020

Data Fine Prove: 29/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Luca Fantozzi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

Rapporto di Prova n. 2020006845 REV. 0

Risultati prove eseguite presso Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato - Servizio coordinamento delle attività di laboratorio - Unità Laboratorio di Viterbo

Prova	Metodo	Risultato	Incertezza	UM	Limiti
Conta colonie a 22° C	Rapporti ISTISAN 07/5 ISS A 004A Rev. 00	0		u.f.c./mL	
Conta di Escherichia Coli	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-2	0		MPN/100 mL	0 (1)
Conta di Enterococchi	UNI EN ISO 7899-2:2003	0		u.f.c./100 mL	

Data Inizio Prove: 25/05/2020

Data Fine Prove: 28/05/2020

Note:

Conclusioni:

Firma Responsabile delle prove
Dott. Marco Magi

Firma Responsabile Unità
Dott. Salvatore Di Giorgi

1) D.Lgs. n. 31 02/02/2001 e s.m.i.

— FINE RAPPORTO DI PROVA —

Visualizzazione da originale digitale archiviato nel sistema di gestione documentale di ARPA Lazio - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti al sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. Trasmissione tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001 - Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. art. 40 da:

Il laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal cliente/richiedente riportati sul verbale di campionamento e contrassegnati con il simbolo (S) (p.to 7.8.2.2 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018).
I parametri la cui concentrazione è espressa con unità di misura rapportata al Nm3, vengono calcolati rispetto ai fumi secchi, normalizzati a 0°C e 101.3 kPa e riferiti al volume di O2.