

Viterbo,

Ill.mo Sig.
SINDACO
del Comune di Soriano nel Cimino
Via Roma, 12
01038 SORIANO NEL CIMINO (VT)

SINDACO
AMBIENTE
LLPP
INFORMATICA

	P
10 SET 2020	
Prot. n° 20/9758	

Spett.le
A.S.L. VT/3 – Servizio Igiene Pubblica
Via Fermi
01100 VITERBO


OGGETTO: Servizio Idrico Integrato del Comune di Soriano nel Cimino – Invio referti analitici.-

In allegato rimettiamo certificati delle analisi ordinarie batteriologiche e chimiche effettuate su campioni d'acqua destinati al consumo umano.

Distinti saluti.

All. vari

TALETE SPA
Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Laura Aquilani



COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	6	9
CAT.		
14 SET 2020		
PROT.	13633	



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3378/2020	ID BDP 3378/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO		Data controllo 30/06/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Strada Montagna (Via San Giorgio)- RETE CICELLE					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,39	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			149	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,11	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		13	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		6	°F
16	Azoto ammoniacale (NH ₄)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,013	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,23	NTU

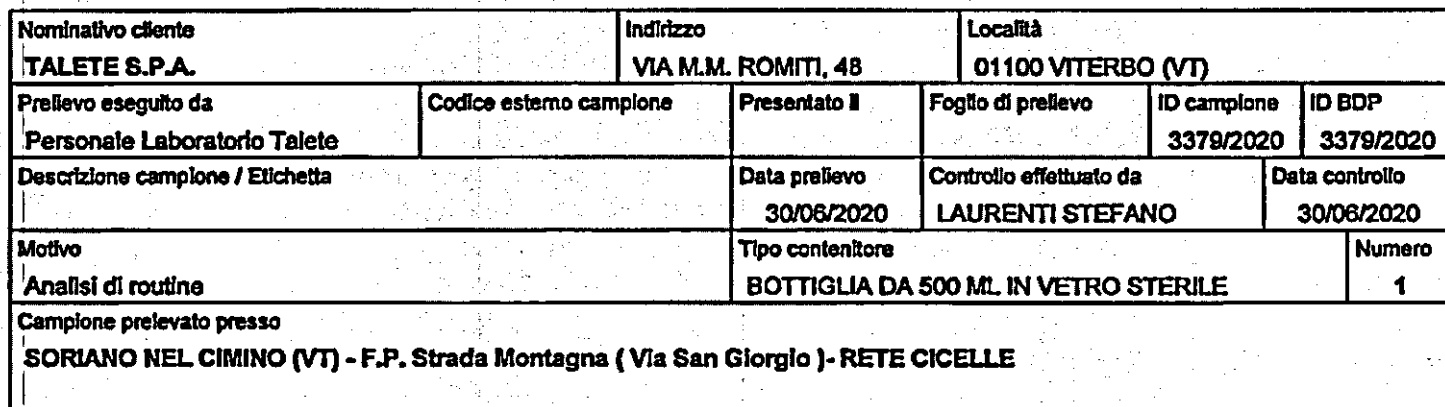
Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.


Il Direttore del Laboratorio

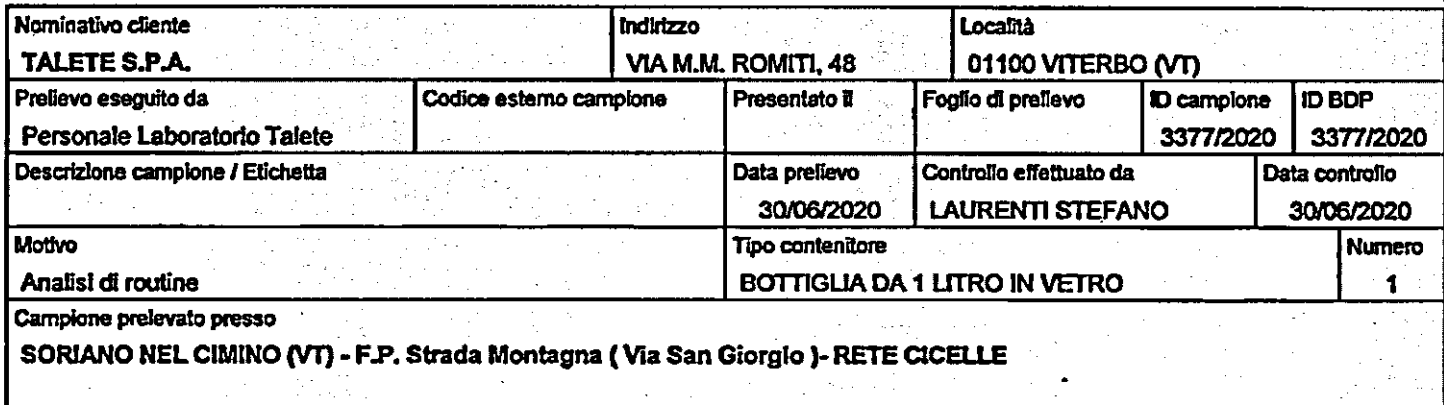
LAURENTI STEFANO
LAURENTI
ACQUILANI
013503
SEZ. A

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.


Il Direttore dei Laboratori



[illegible]

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3373/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO		ID BDP 3373/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA					


RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,93	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			325	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,26	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		27	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		14	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,013	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,23	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		5	µg/l

Giudizio
Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3374/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	ID BDP 3374/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Data controllo 30/06/2020
Numero 1					
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza Garibaldi - CHIA - RETE CHIA					

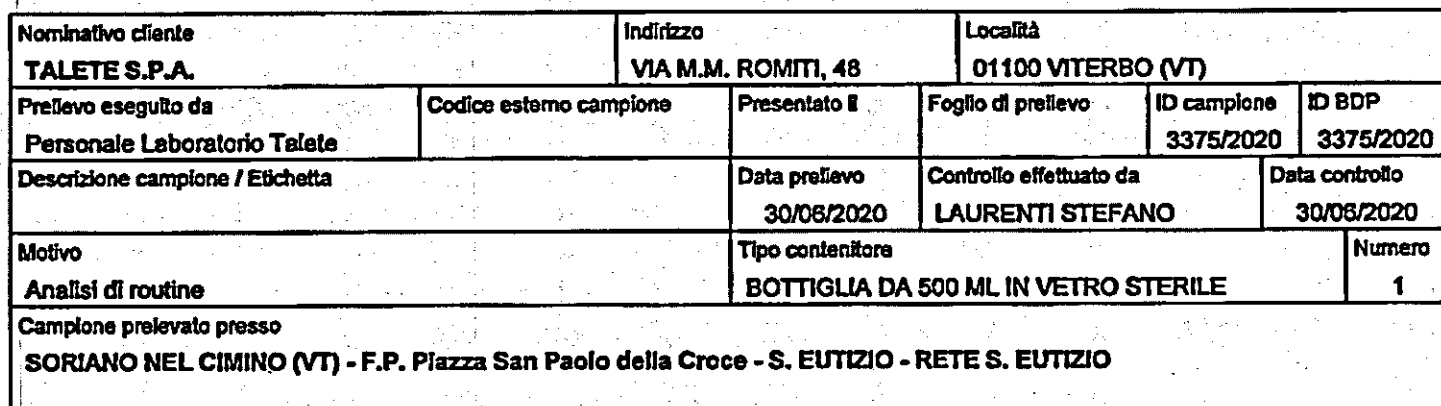
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

LAURA
AQUILANI
N. 053903
SEZ. A

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

Il Direttore del Laboratorio

LAURA
AQUILANI
N. 053903
GEZ A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3376/2020	ID BDP 3376/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO		Data controllo 30/06/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Piazza San Paolo della Croce - S. EUTIZIO - RETE S. EUTIZIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,95	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			257	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,34	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		16	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,014	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,24	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		4	µg/l

Giudizio
Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3380/2020	ID BDP 3380/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO		Data controllo 30/06/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - F.P. Via del Castagni 1 (chiesa San Giorgio) - RETE S. GIORGIO					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

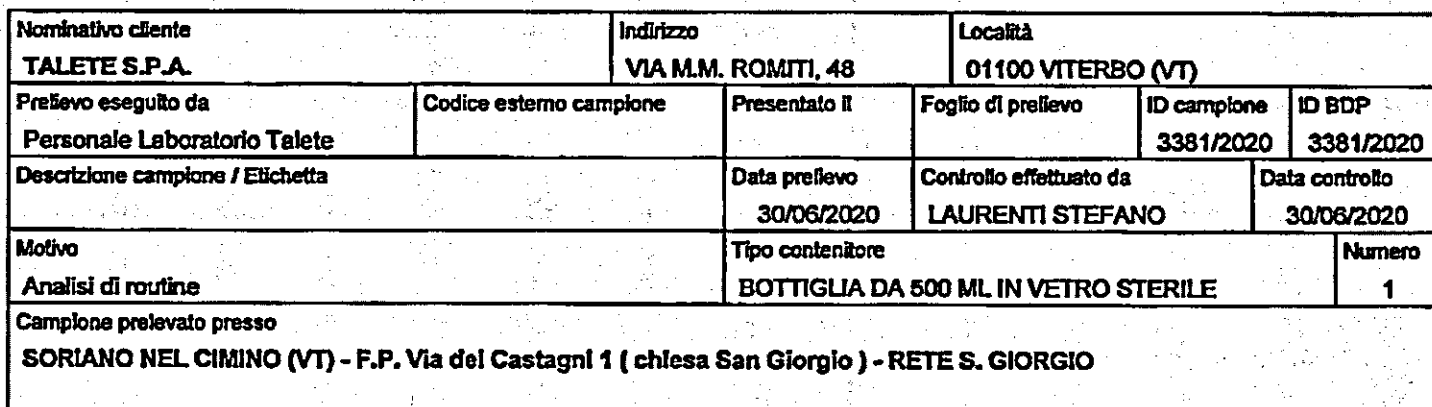
COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,54	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			165	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,17	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		12	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,012	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,22	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		3	µg/l

Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
LAURA AQUILANI
N. 053903
SEZ. A

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere modificato parzialmente senza autorizzazione.

LAURA AQUILANI
N. 053303
SEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3382/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	ID BDP 3382/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Serbatoio Doppio G uscita - RETE DOPPIO G					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

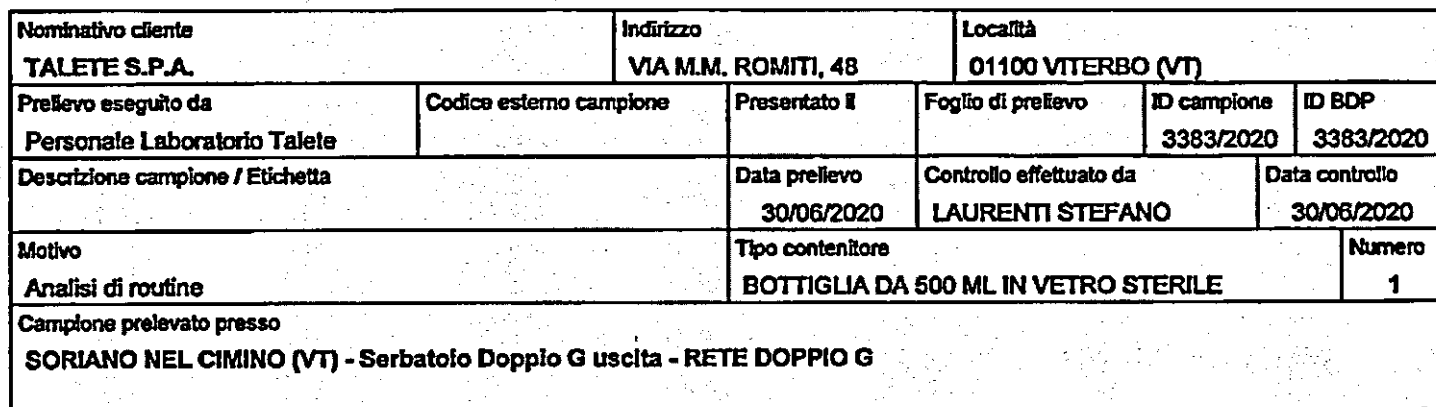
COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		7,58	u pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			142	uS/cm a 20°C
116	Colore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
117	Odore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
118	Sapore	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	accettabile		accettabile	
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,14	mg/l
32	Cloruri (Cl)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	250		12	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		5	°F
16	Azoto ammoniacale (NH4)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
24	Ferro (Fe)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,2		0,010	mg/l
481	Torbidità	Rapporto ISTISAN-8/97			0,20	NTU
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		6	µg/l

Giudizio

Il campione in oggetto risulta chimicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere prodotto separatamente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
LAURA AQUILANI
N. 053903
SEZ. A

[illegible]

Il campione risulta batteriologicamente potabile.

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

II Direttore del Laboratorio
DOTT. SSA
LAURA
ACQUANI
N. 053903
SEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3365/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	ID BDP 3365/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni snc - Via A. Ferruzzi- uscita -					

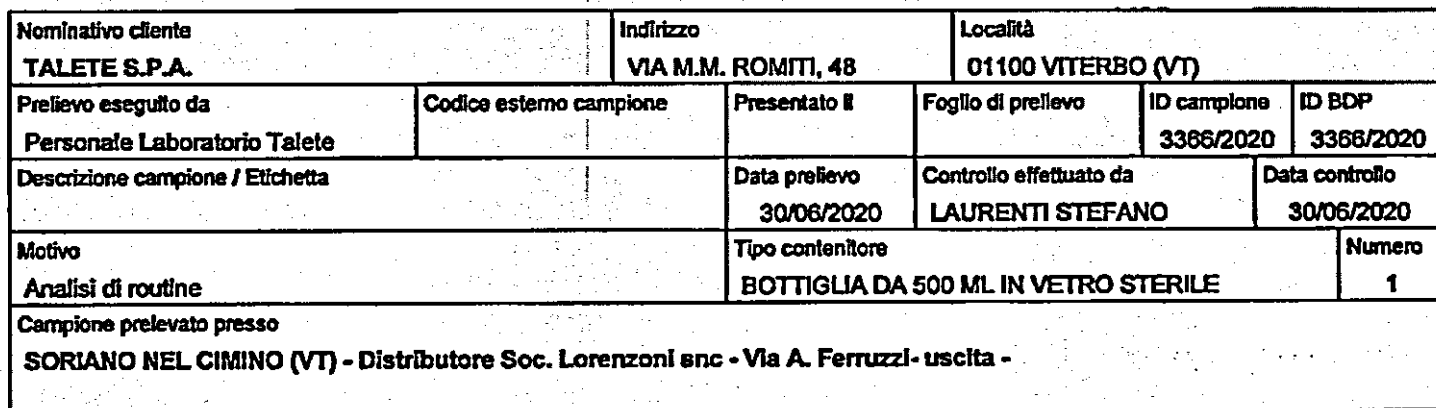
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio
AQUILANI
N. 053903
SEZ. A

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio

Mod. 7R54 ed. 1 - Laboratorio Analisi Acque Società TALETE spa Via M.M. Romiti, 45 (VT) Tel. 0761 238



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio TALETE	Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3367/2020	ID BDP 3367/2020
Descrizione campione / Etichetta		Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO		Data controllo 30/06/2020
Motivo Analisi di routine		Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO			Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

COD. PAR.	DESCRIZIONE PARAMETRO	METODICA UTILIZZATA	VALORE MASSIMO	LIMITE RILEV.	VALORE MISURATO	UNITA' DI MISURA
148	Arsenico (As)	Rapporto ISTISAN 2007/31 DAA.003	10		< 1	µg/l
2	pH	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	6,5 - 9,5		6,90	°pH
5	Conducibilità elettrica	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003			252	µS/cm a 20°C
19	Azoto nitroso (NO2)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	0,5		t.n.d.	mg/l
78	Durezza totale	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	15-50		9	°F
28	Fluoruri (F)	APAT IRSA-CNR Manuale 29/2003	1,50		0,54	mg/l

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto legalmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio

DOTTORE
LAURA
AQUILANI
N° 53903
SEZ. A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3368/2020
					ID BDP 3368/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	Data controllo 30/06/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 500 ML IN VETRO STERILE		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - P.za S. Paolo della Croce - uscita -					

RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere modificato parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio

DOITTORE
 LAURA
 AZZULANI
 N. 053903
 SEZ A



Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3369/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	ID BDP 3369/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Numero 1
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Parcheggio Callarozzo - uscita -					

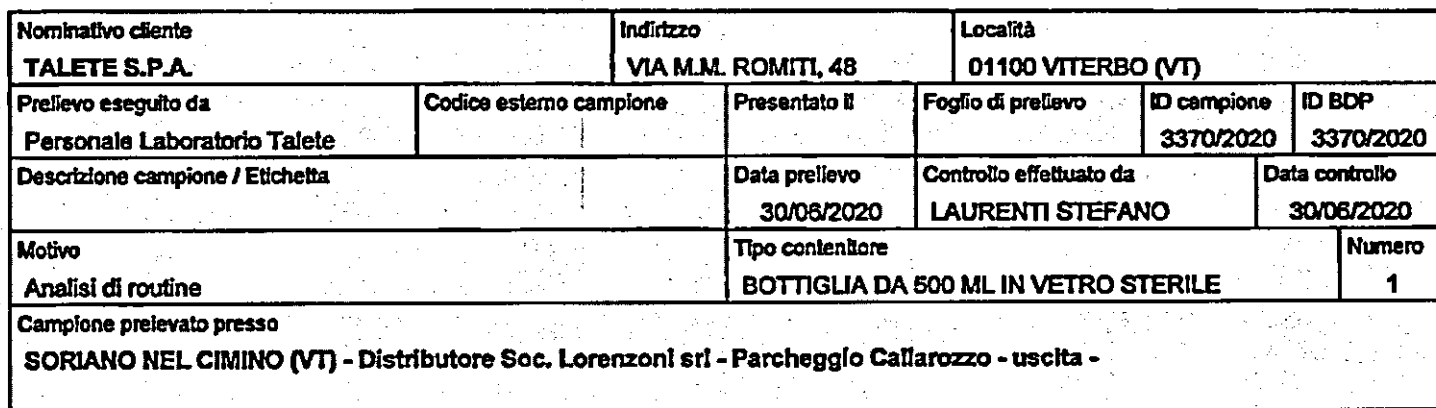
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.


Il Direttore del Laboratorio

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere prodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore del Laboratorio





Nominativo cliente TALETE S.P.A.		Indirizzo VIA M.M. ROMITI, 48		Località 01100 VITERBO (VT)	
Prelievo eseguito da Personale Laboratorio Talete		Codice esterno campione	Presentato il	Foglio di prelievo	ID campione 3371/2020
Descrizione campione / Etichetta			Data prelievo 30/06/2020	Controllo effettuato da LAURENTI STEFANO	ID BDP 3371/2020
Motivo Analisi di routine			Tipo contenitore BOTTIGLIA DA 1 LITRO IN VETRO		Data controllo 30/06/2020
Campione prelevato presso SORIANO NEL CIMINO (VT) - Distributore Soc. Lorenzoni srl - Viale E. Monaci - uscita -					Numero 1

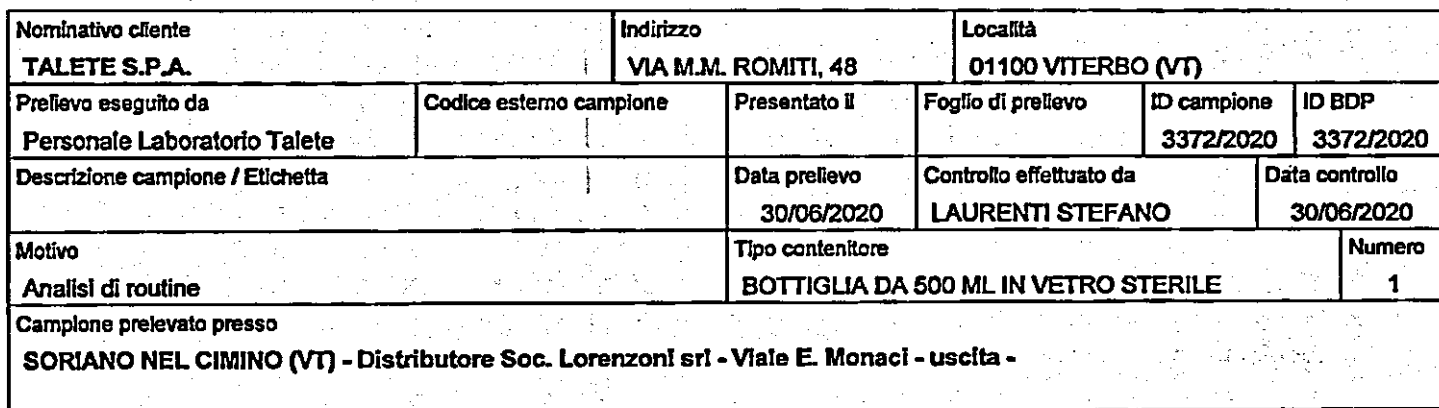
RAPPORTO DI PROVA E DI ANALISI

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere appropoito parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dell'Istituto di Anatomia
I

[illegible]

Giudizio

I dati riportati nel presente certificato sono relativi al campione analizzato.
Il presente certificato non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione.

Il Direttore dei Laboratori Nazionali
DOTT. LAUR. AQUILANI
N. 063903
22/5